


PROFIL PODŁUŻNY CIEPŁOCIĄGU PKT 29-35

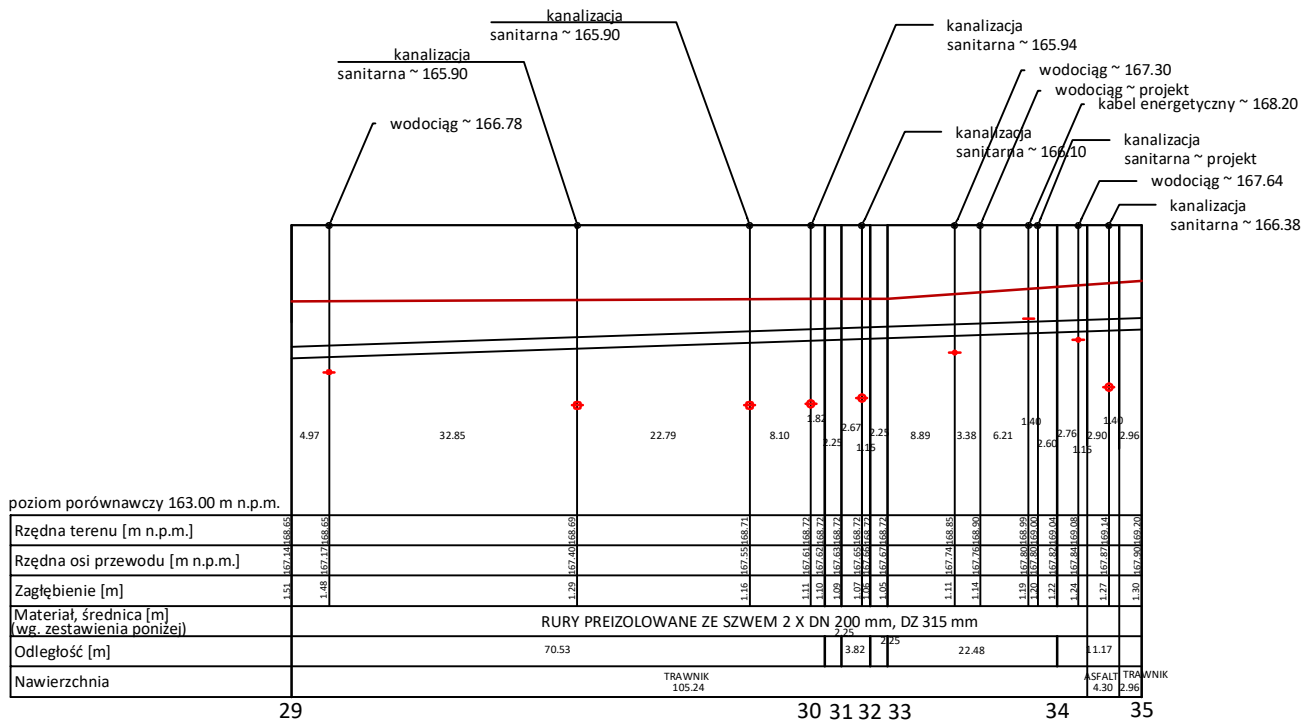

Uwagi:

w miejscach skrzyżowań z przewodami energetycznymi prace wykonywać z zachowaniem ostrożności z zastosowaniem przepustów dwudzielnych na kable energetyczne. W miejscach skrzyżowań z gazociągiem rury c.o. należy umieścić w rurach ostonowych. Ze względu na znaczną ilość uzbrojenia podziemnego o niezinventaryzowanych rzędnych oraz zagłębieniu spadki i ułożenie rurociągu będą korygowane na bieżąco.

Inwestor	Geotermia Mazowiecka S.A., 96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 9		
Projektant	mgr inż. Marcin Słówek	Podpis	upr. proj. nr MAZ/0402/PWBS/16
Temat	ROZBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ W MSZCZONOWIE		
Lokalizacja	MSZCZONÓW, Dz. ew. 744/2; 1135; 1439; 1540; 1541; 1542; 1543; 1544; 1545; 1546/6; 1587; 1546/4; 1547/3; 1548/3; 1549/3; 1550/3; 1551/3; 1552/3; 1554/4; 1555/3; 1559; 1598/3; 1563/3; 1564/6; 1564/3; 1565; 1576/2; 1577/2; 1578/2; 1579/2; 1633/4; 1633/5	Data	02.2024 R.
Branża	SANITARNA	Skala	1:100/500
Nr rys.			